



ПЕРМСКИЙ ЦСМ


Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»  
(ФБУ «Пермский ЦСМ»)

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ PCSM.RU.HA13.H00014

Срок действия с 27.07.2020

по 26.07.2023

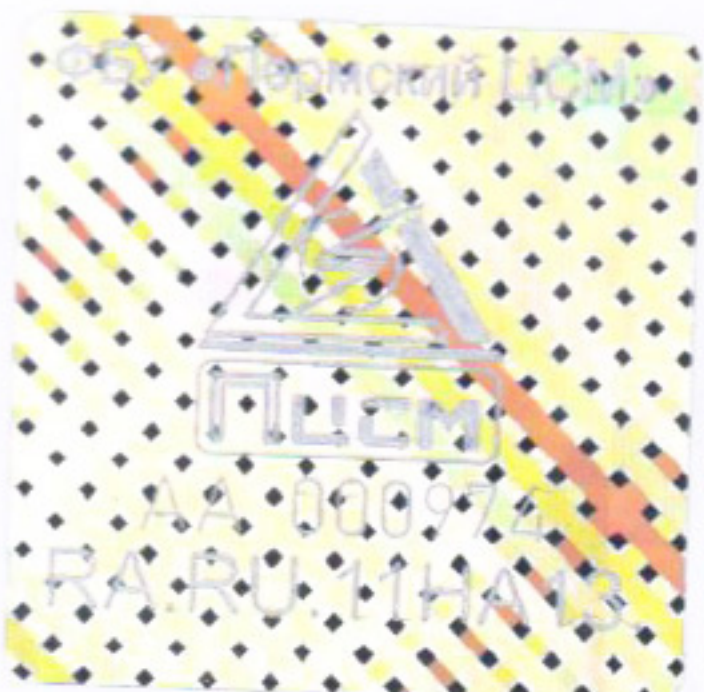

**ОГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11HA13

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае». Место нахождения: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова 85, адрес места осуществления деятельности: 614068, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова 85, тел: (342) 236-31-00, факс (342)236-23-46. E-mail: pscm@permcsm.ru, ОГРН: 1025900508248 Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA13, дата регистрации 20.12.2017 года

## ПРОДУКЦИЯ

Бумага суперкаландрированная марки SC-C O-500 и SC-C O-300 по СТО 57448909-007-2014" Бумага суперкаландрированная"

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

17.12.14.150

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 57448909-007-2014 п.3.3.3 таблица 1 ( масса бумаги, плотность, разрывная длина в машинном направлении и в среднем по двум направлениям, поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, белизна, сорность, влажность. Для марки SC-C O-300 дополнительно показатель : гладкость по лицевой стороне

код ТН ВЭД

4802690000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама" Место нахождения и адрес производства : Российская Федерация, Пермский край, 617060 Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11, телефон: +73422700021, факс: +73422700021, электронная почта: offise@cbk-kama.ru ОГРН 1125916000033

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама" Место нахождения и адрес производства : Российская Федерация, Пермский край, 617060 Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11, телефон: +73422700021, факс: +73422700021, электронная почта: offise@cbk-kama.ru ОГРН 1125916000033

## НА ОСНОВАНИИ

протокола лабораторных испытаний № 88, 89 от 20 .07.2020 , выданного ИЦ Ассоциации " БУМИКС" аттестат аккредитации RA. RU.21DM11

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .

Схема сертификации 3. Знаком соответствия не маркируется.

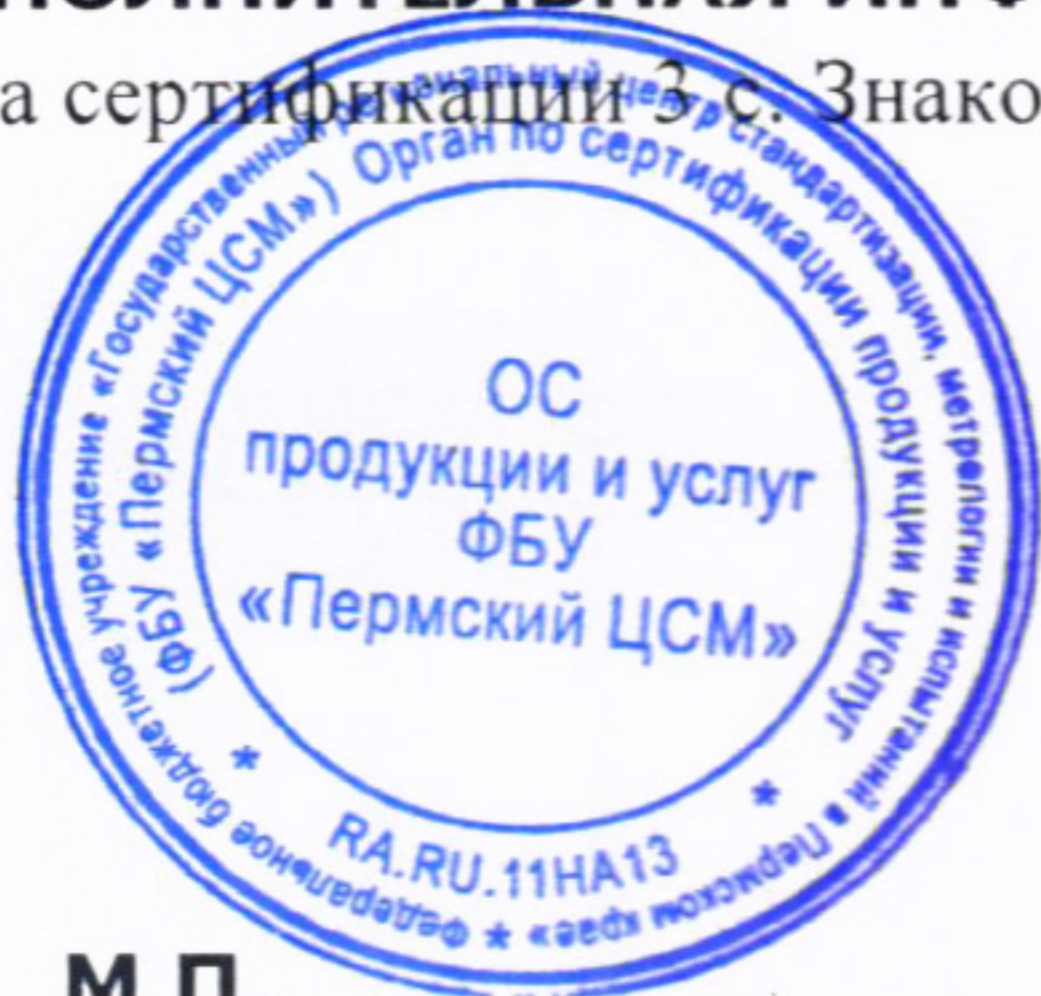

М.П.

Руководитель органа

подпись

Ирина Станиславовна Боршова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Сергей Анатольевич Изгагин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации